

5598

报告编号: C-026-100111310563



2007110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证 (CCC) 安全试验报告

(CQC/15 检测 0101. 10QS)

申请编号: A2009CCC0201-856981

产品名称: 带保护门单相两极带接地暗装插座
带开关带保护门单相两极带接地暗装插座

型 号: S50-316 16A 250V ~
S50-310 10A 250V ~;
S50-K216 16A 250V ~
S50-K116 16A 250V ~

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



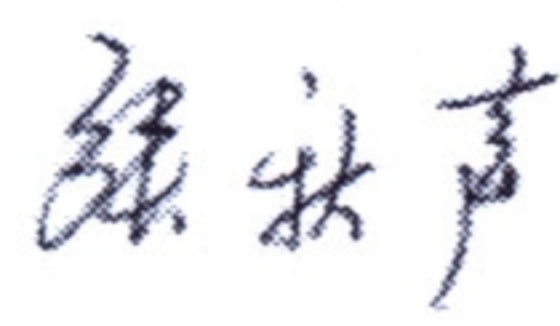

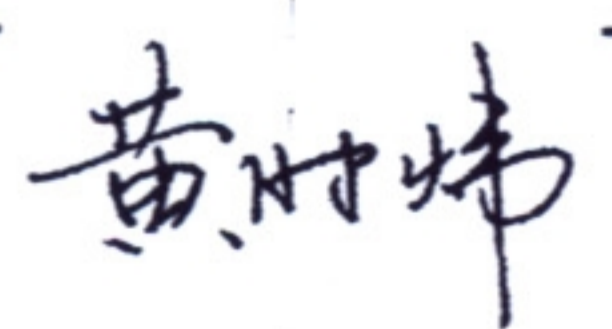
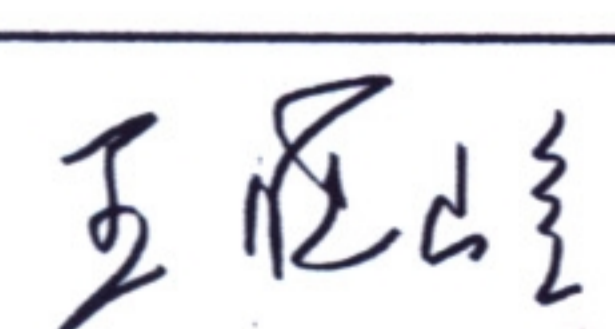
安全型式试验报告

<p>样品名称: 带保护门单相两极带接地暗装插座 型号规格: S50-316 16A 250V ~ 商 标: / 样品数量: 12 只 样品来源: 客户提供 样品状况: 完好 样品生产序号: — 收样日期: 2010.4.9 完成日期: 2010.5.24</p>	<p>申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 制造商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p>
--	--

试验依据标准:
 GB2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第1部分: 通用要求》
 GB1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 本次检验以 S50-316 16A 250V ~ 为主检样品, 覆盖 S50-310 10A 250V ~ 和 S50-K216、S50-K116 16A 250V ~ 样品。
 覆盖样品送检数量均各 3 只

主检: 张秋声 签名:  日期: 2010.5.24	
审核: 黄时炜 签名:  日期: 2010.5.25	
签发: 王晓岭 签名:  日期: 2010.5.26	

备注
 对主检样品进行了全项目检测, 对覆盖样品 S50-310 进行了第 8、9、13、19、20、21、22、27 章试验。对其余覆盖样品均进行了第 8、13 章试验。
 本单元插座所带开关已按标准 GB16915.1-2003 通过型式试验, 报告编号: C-026-100111310565-S 申请号: A2009CCC0202-856985。